






## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

E257A22 - MEMORIAL DESCRITIVO DE ELÉTRICA  
E257A33 - CADERNO DE DETALHES ELÉTRICOS  
E257A42 - PLANTA DE ALIMENTADORES 3º PAVIMENTO  
E257A16 - PLANTA DE TOMADAS 3º PAVIMENTO  
E257A17 - PLANTA DE ILUMINAÇÃO 3º PAVIMENTO  
E257A20 - ANÁLISE DE RISCO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

01 PLANTA DE ATERRAMENTO - 3º PAVIMENTO - PARTE A  
ESCALA: 1/75

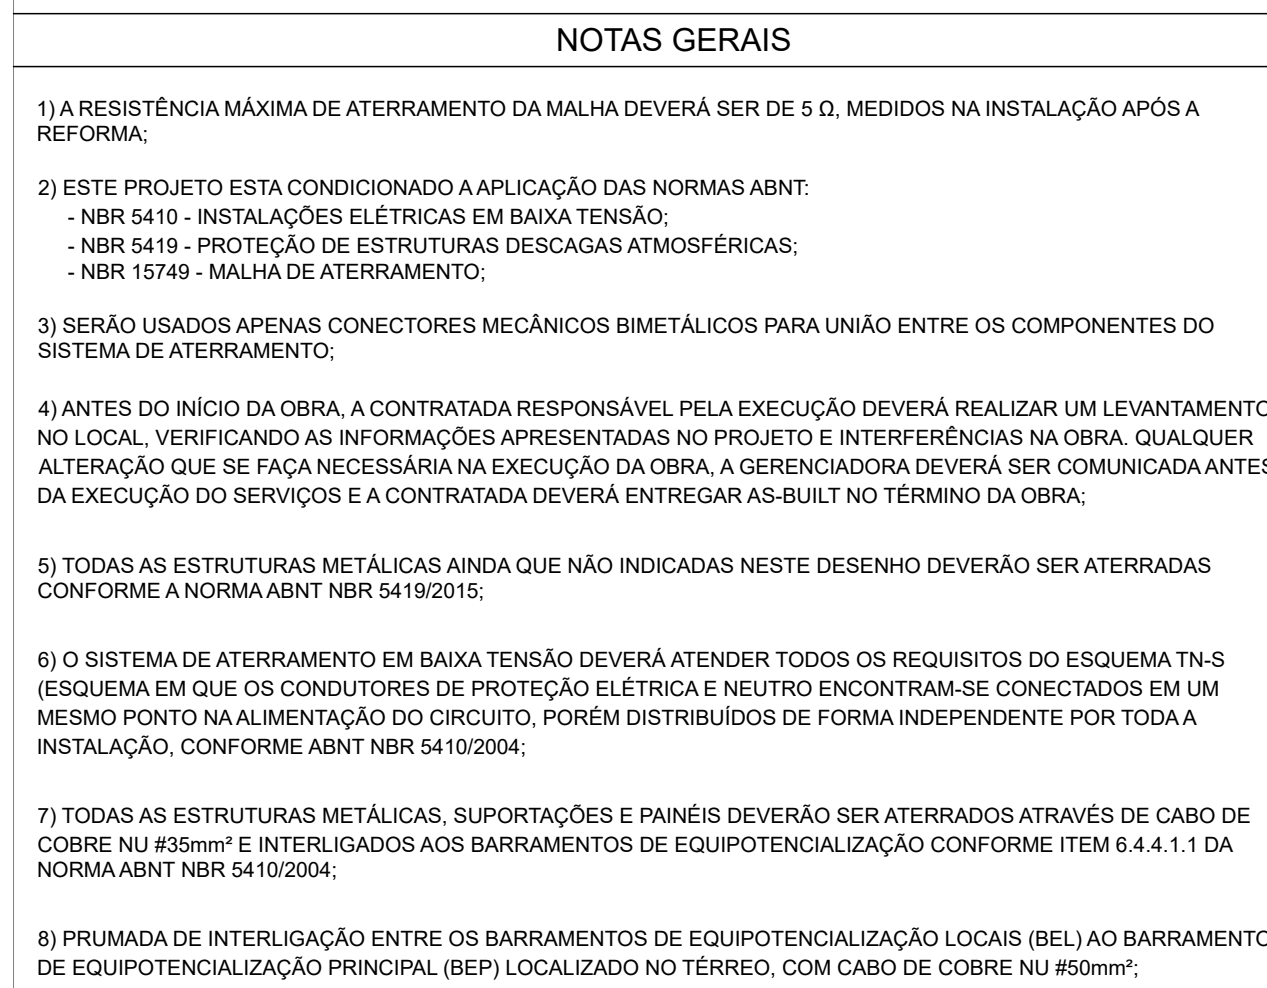

02 PLANTA DE ATERRAMENTO - 3º PAVIMENTO - PARTE B  
ESCALA: 1/75

A EMISSÃO INICIAL		FE	MM	00/01/2012
				
 Ministério da Saúde  FIOCRUZ  FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
<div> <div> MOMI DESIGNADO: APOIO  <b>HPP - MICROBIOLOGIA</b>  PAVILHÃO HELIO E PEGGY PEREIRA </div> <div> <b>EDIFICAÇÃO</b> </div> </div>				
<b>OBJETO</b> <b>REFORMA</b> <b>INTERIORES</b> <b>257</b>	<b>CAMARAS</b> <b>MANGUINHOS</b> <b>257</b>	<b>DE 10 R.</b> <b>257</b>	<b>Nº FRANQUIA</b> <b>E257A50A</b>	<b>SETOR</b> <b>EDIFICAÇÃO</b>
<b>TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE PROJETO</b> <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / BAIXA TENSÃO</b> <b>TÍTULO DA FRANQUIA</b>		<b>FASE</b> <b>EXECUTIVO</b>	<b>DATA</b> <b>08/04/2021</b> <b>ISSUE</b> <b>175</b>	<b>ELE-035</b>
<b>PLANTA DE ATERAMENTO DE INFRAESTRUTURA</b> <b>PARA 3º PAVIMENTO</b>		<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b> <b>MARCIO MOELLER</b>	<b>DATA CANCEL DO RT</b> <b>601575460-SP</b>	
<b>COORDENADOR DA OBRA</b> <b>OSMIR ARAÚJO</b>		<b>DATA EMISSÃO</b> <b>01/01/2012</b>	<b>DATA RETR</b> <b>01/01/2012</b>	
<b>RESP</b> <b>PEDRO BASTOS</b>		<b>DATA CANCEL DO RT</b> <b>601575460-SP</b>	<b>DATA RETR</b> <b>01/01/2012</b>	

ELE-035