



NOTAS

- 1- DEVERÃO SER OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DOS QUADROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
- 2- OS QUADROS DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS COM ESPAÇO INTERNO, NA PARTE TRASEIRA, SUFICIENTE A INSTALAÇÃO ADEQUADA DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TC) DO SISTEMA MEDIÇÃO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS EXISTENTE E ESTES DEVERÃO SER DESLOCADOS PARA ESTES NOVOS QUADROS.
- 3- AS INTERLIGAÇÕES REFERENTES AO SISTEMA DE MEDIÇÃO EXISTENTE SERÃO REMANEJADAS PARA OS SEUS RESPECTIVOS CIRCUITOS LOCALIZADOS NOS NOVOS QUADROS.
- 4- TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS / CONFIRMADOS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E OS USUÁRIOS ATINGIDOS, NOTIFICADOS.
- 5- A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (ANEXO 4) É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.

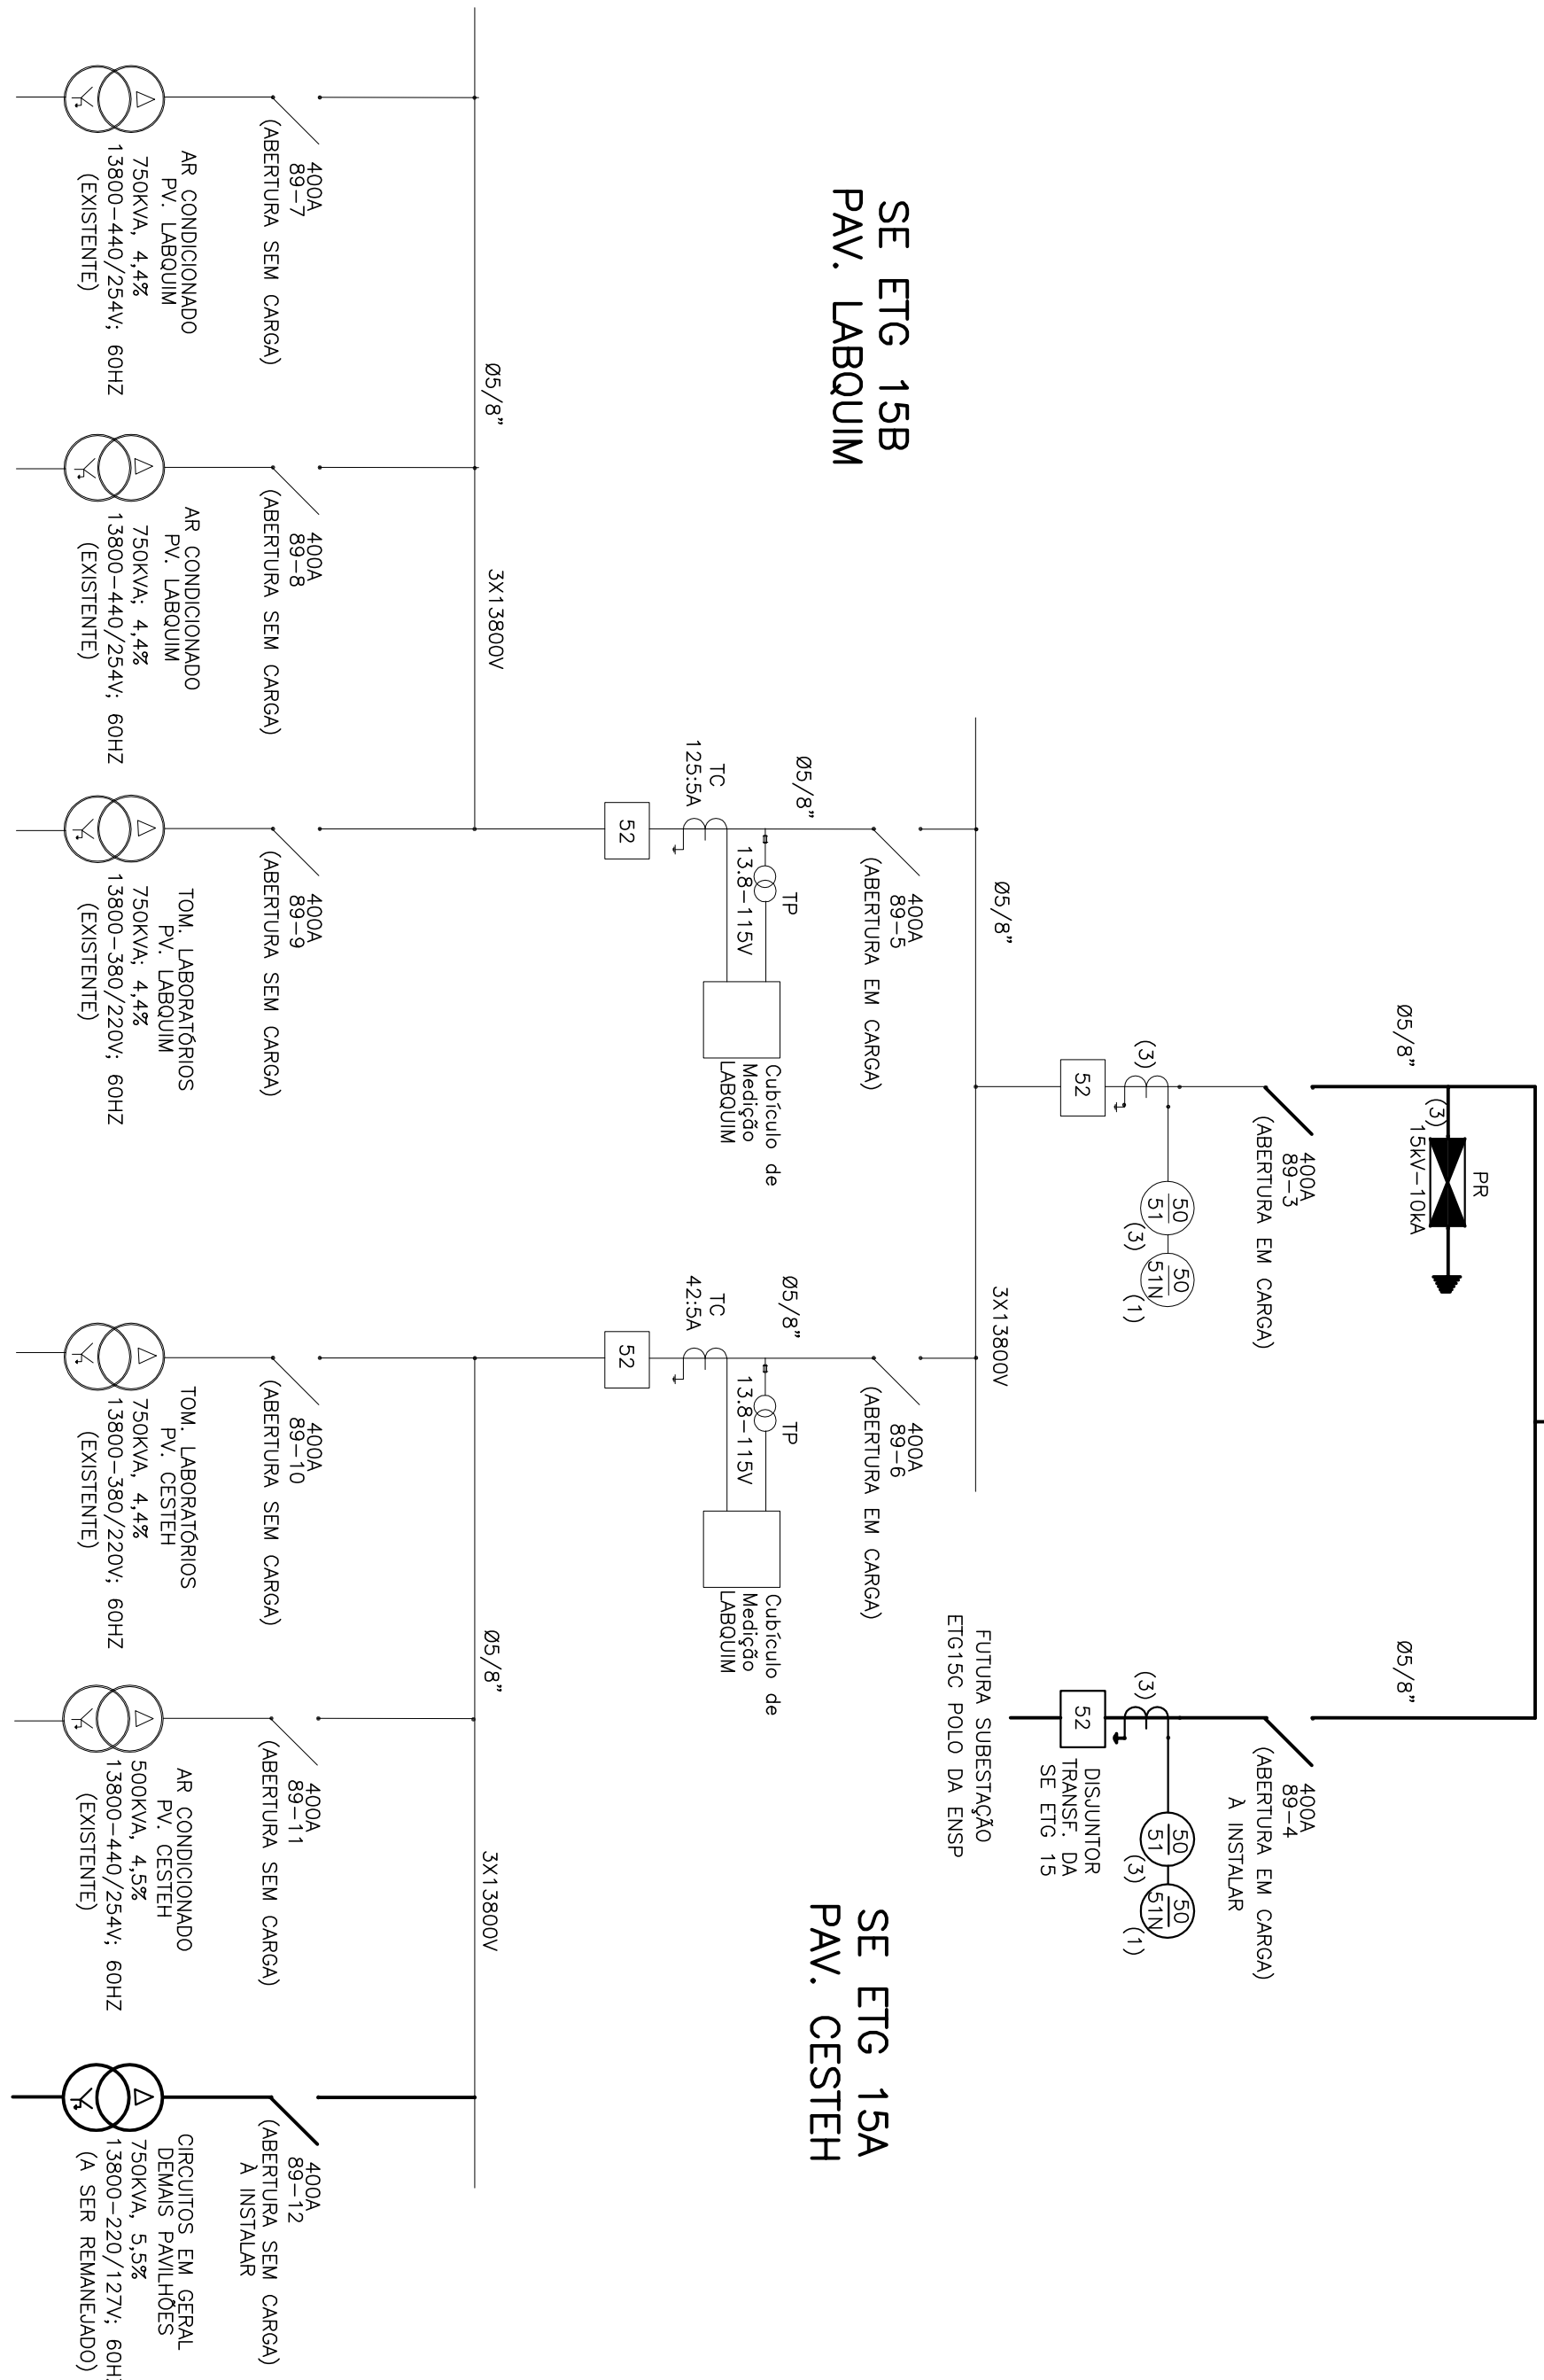

1 DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - MÉDIA TENSÃO

ESCALA 1/100

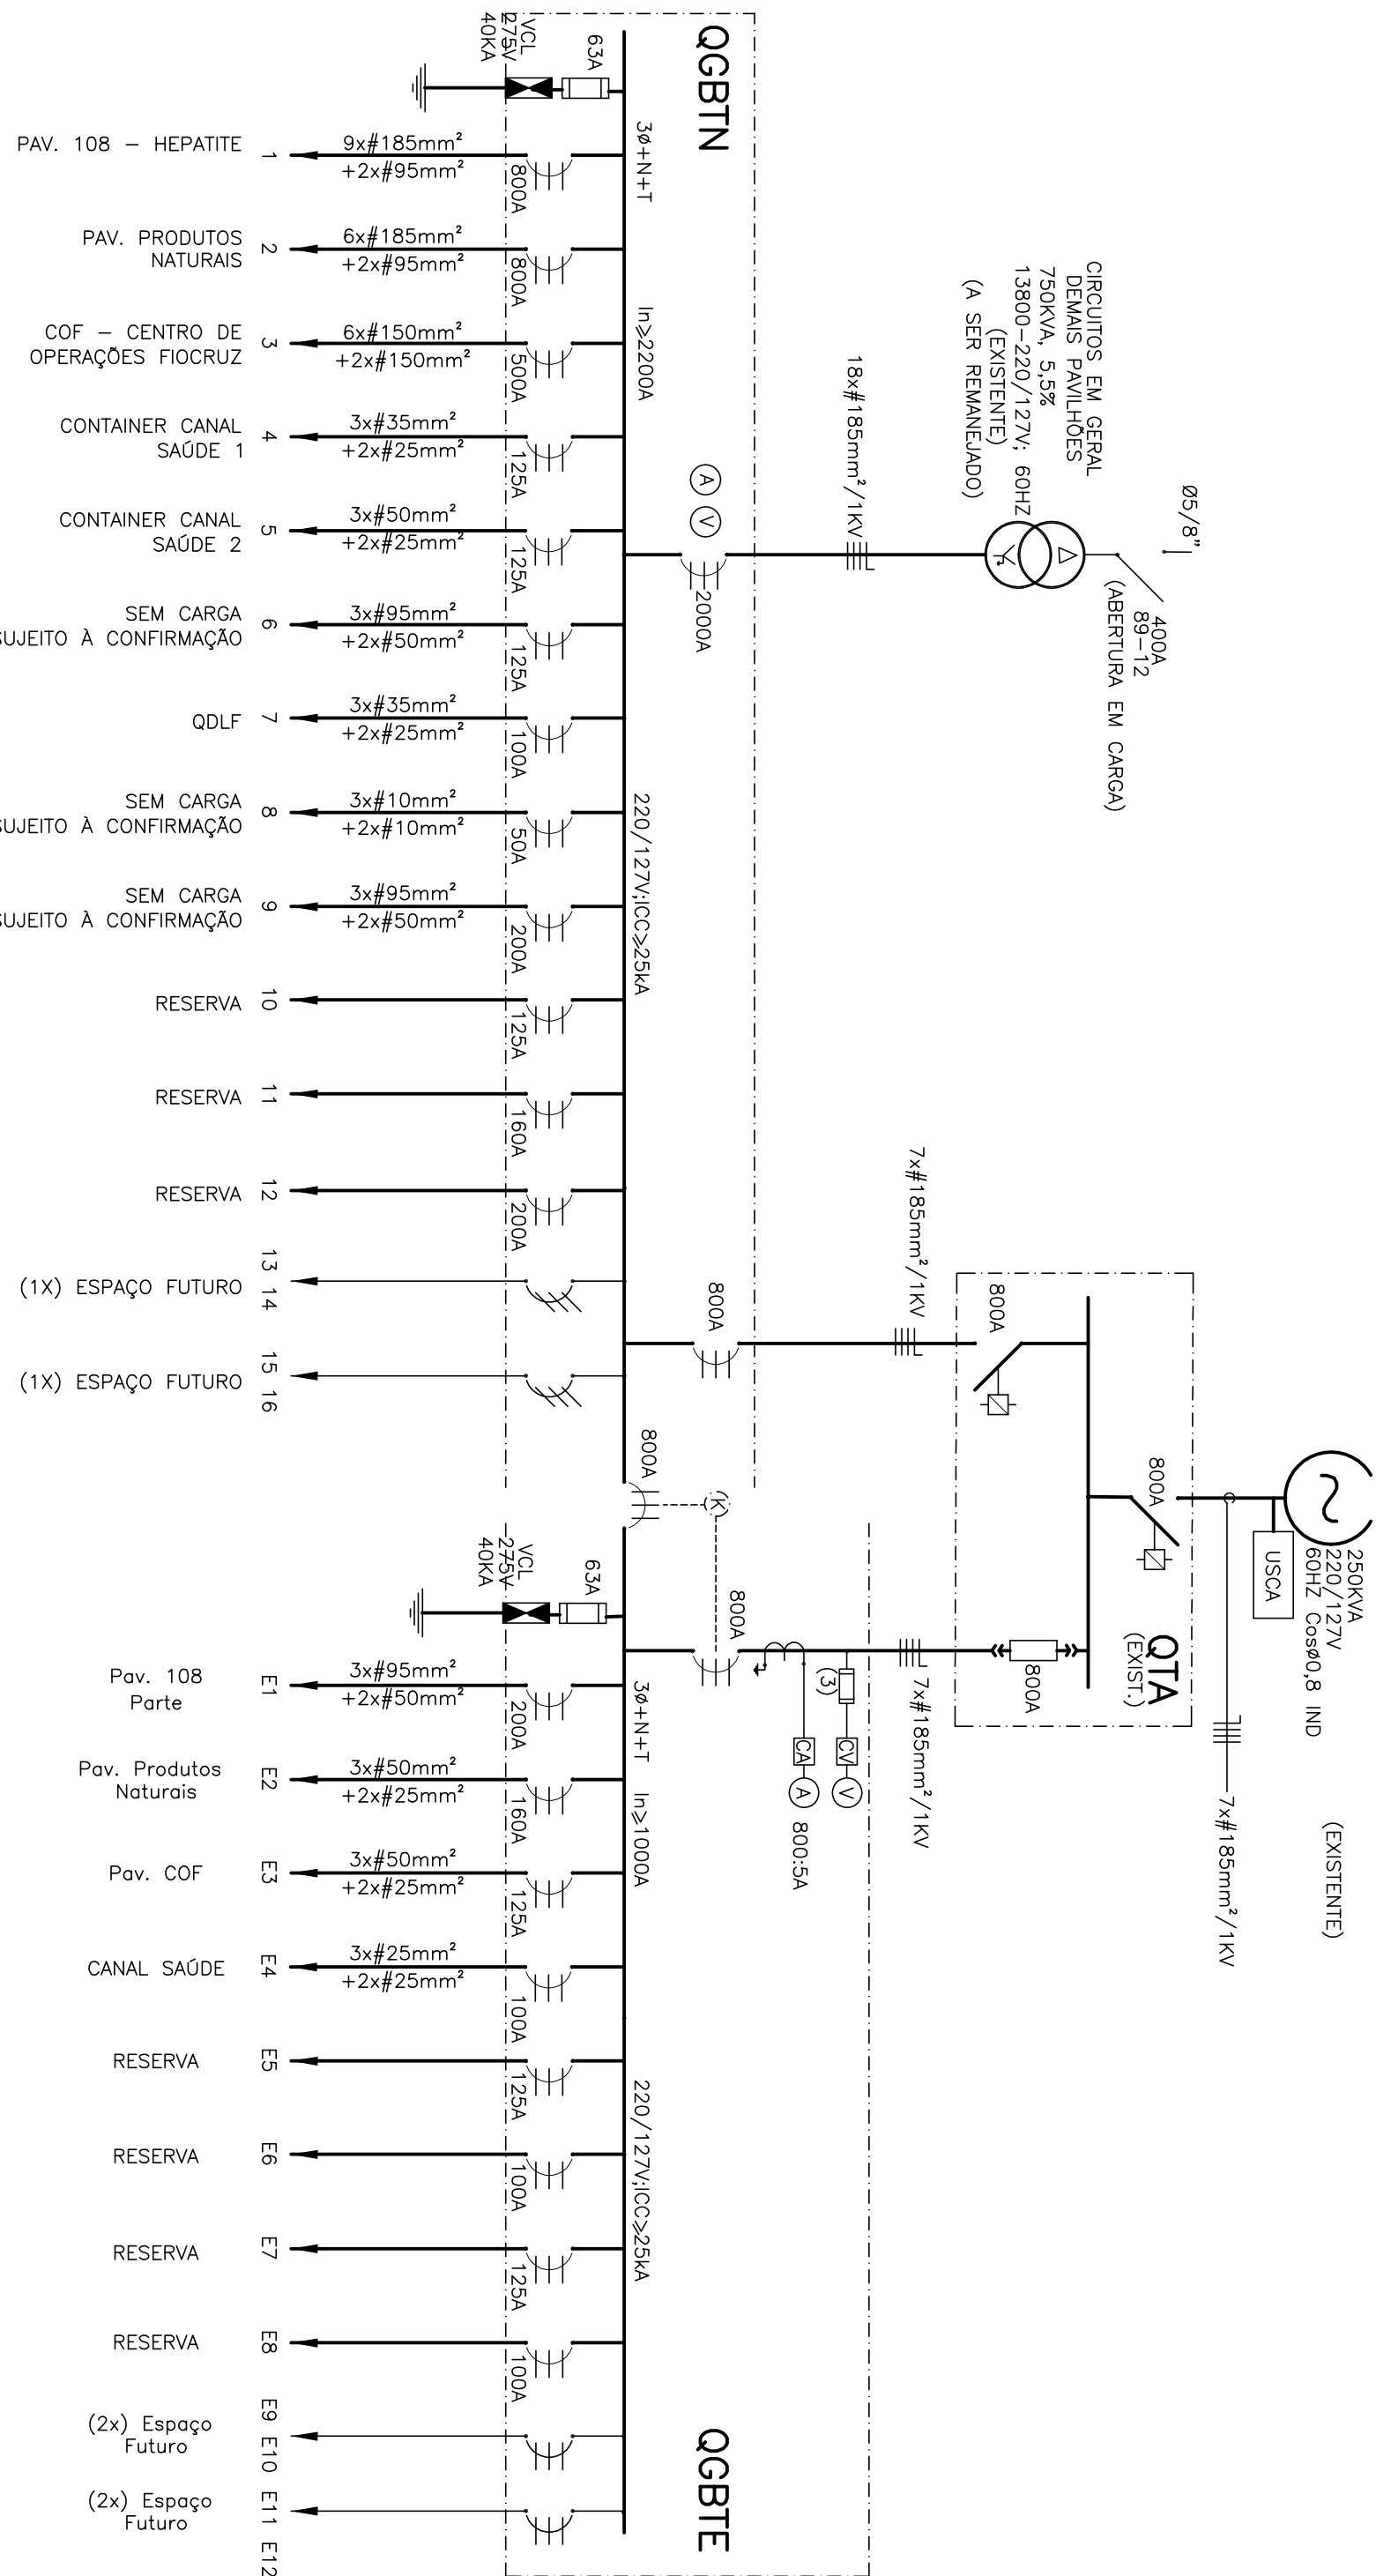

(Circuitos Transferidos da SE ETG 15)

2 DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - BAIXA TENSÃO

ESCALA 1/100

EMISSÃO INICIAL		MMARTINELLI	SIMÃO NASCIMENTO	21/09/2017
EMIT	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA
1	Revisão da Sub			
2	Revisão da Sub			
3	Revisão da Sub			
4	Revisão da Sub			
5	Revisão da Sub			
6	Revisão da Sub			
7	Revisão da Sub			
8	Revisão da Sub			
9	Revisão da Sub			
10	Revisão da Sub			
11	Revisão da Sub			
12	Revisão da Sub			
13	Revisão da Sub			
14	Revisão da Sub			
15	Revisão da Sub			
16	Revisão da Sub			
17	Revisão da Sub			
18	Revisão da Sub			
19	Revisão da Sub			
20	Revisão da Sub			
21	Revisão da Sub			
22	Revisão da Sub			
23	Revisão da Sub			
24	Revisão da Sub			
25	Revisão da Sub			
26	Revisão da Sub			
27	Revisão da Sub			
28	Revisão da Sub			
29	Revisão da Sub			
30	Revisão da Sub			
31	Revisão da Sub			
32	Revisão da Sub			
33	Revisão da Sub			
34	Revisão da Sub			
35	Revisão da Sub			
36	Revisão da Sub			
37	Revisão da Sub			
38	Revisão da Sub			
39	Revisão da Sub			
40	Revisão da Sub			
41	Revisão da Sub			
42	Revisão da Sub			
43	Revisão da Sub			
44	Revisão da Sub			
45	Revisão da Sub			
46	Revisão da Sub			
47	Revisão da Sub			
48	Revisão da Sub			
49	Revisão da Sub			
50	Revisão da Sub			
51	Revisão da Sub			
52	Revisão da Sub			
53	Revisão da Sub			
54	Revisão da Sub			
55	Revisão da Sub			
56	Revisão da Sub			
57	Revisão da Sub			
58	Revisão da Sub			
59	Revisão da Sub			
60	Revisão da Sub			
61	Revisão da Sub			
62	Revisão da Sub			
63	Revisão da Sub			
64	Revisão da Sub			
65	Revisão da Sub			
66	Revisão da Sub			
67	Revisão da Sub			
68	Revisão da Sub			
69	Revisão da Sub			
70	Revisão da Sub			
71	Revisão da Sub			
72	Revisão da Sub			
73	Revisão da Sub			
74	Revisão da Sub			
75	Revisão da Sub			
76	Revisão da Sub			
77	Revisão da Sub			
78	Revisão da Sub			
79	Revisão da Sub			
80	Revisão da Sub			
81	Revisão da Sub			
82	Revisão da Sub			
83	Revisão da Sub			
84	Revisão da Sub			
85	Revisão da Sub			
86	Revisão da Sub			
87	Revisão da Sub			
88	Revisão da Sub			
89	Revisão da Sub			
90	Revisão da Sub			
91	Revisão da Sub			
92	Revisão da Sub			
93	Revisão da Sub			
94	Revisão da Sub			
95	Revisão da Sub			
96	Revisão da Sub			
97	Revisão da Sub			
98	Revisão da Sub			
99	Revisão da Sub			
100	Revisão da Sub			