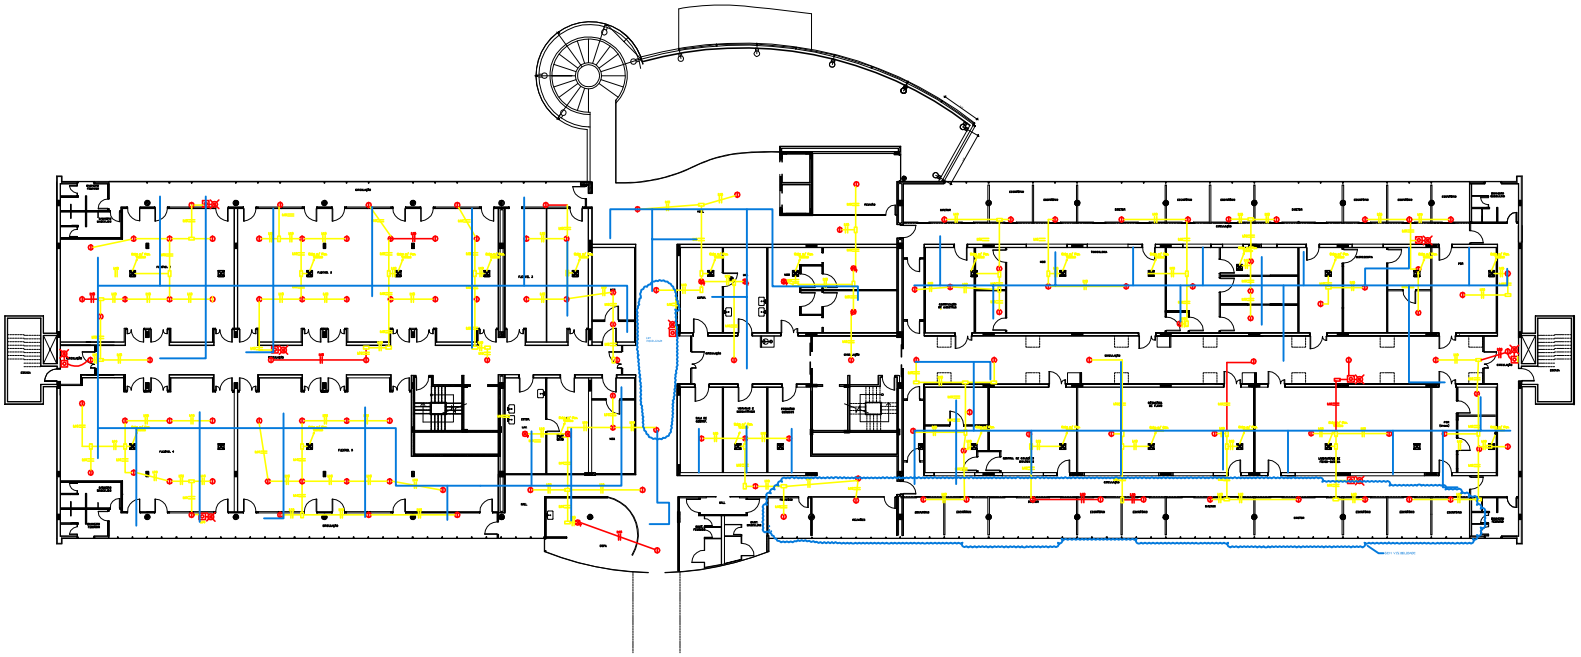

DETECÇÃO DE INCÊNDIO
2°PAV. – LABORATÓRIOS
ESC. 1:125

Obs. Eletrodutos não cotados são de Ø1"

Legenda

- Módulo Monitor
- Acionador Manual H=1,20m
- Avisador Visual
- Conduletes de Alumínio Fundido
- Detector Fumaça - Iônico
- Detector Termovelocimétrico
- Tubulação Aço Galvanizado Para Detectores de Fumaça - Teto ou Parede
- Indicação de Tubulação Que Sobe
- Indicação de Tubulação Que Desce
- Eletrocalha Galvanizada

CONCREMAT

AAL

CDTS – EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

INCÊNDIO | DETECÇÃO | EXECUTIVO

CONSTRUÇÃO / GERAL

PLT. BAIXA 2° PAVTO. LABS.

ESCALA 1:125 | JUNHO 2005 | MFR | MARCOS FRANÇA

R218A04A.DWG