


CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 2-20)		
PISO	Acabamento	CLASSE I
	Revestimento	
PAREDE	Acabamento	CLASSE I
	Revestimento	
TETO E FORRO	Acabamento	CLASSE II-A
	Revestimento	

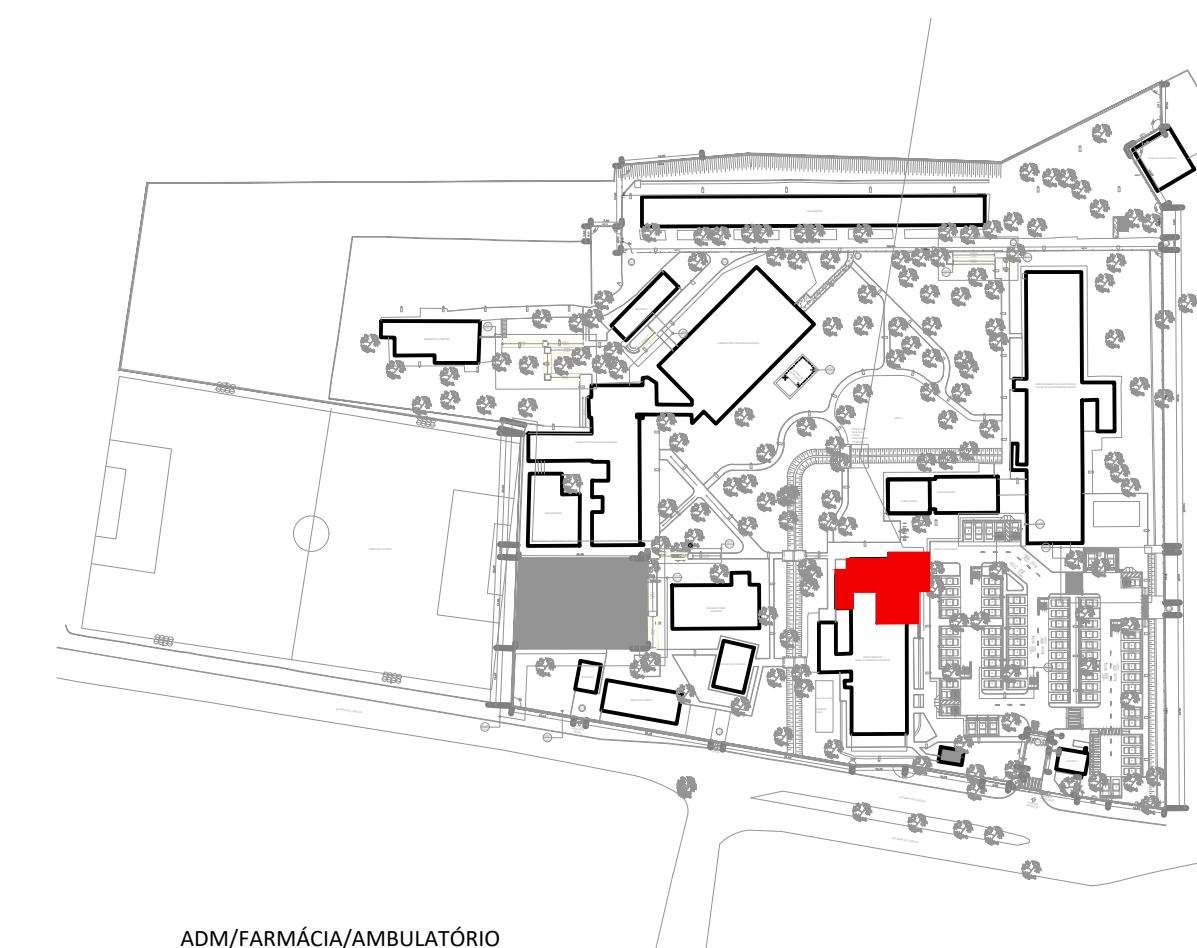

0 PLANTA CHAVE  
S/ ESCALA

## NOTAS GERAIS

- 1 - ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO, DEVE-SE VERIFICAR AS MEDIDAS NO LOCAL, PREVALECENDO A CONFERÊNCIA IN LOCO;
- 2 - AS ESPESURAS DA ÁREA DE BLINDAGEM DA SALA DE RAIO-X, ASSIM COMO A DETERMINAÇÃO DOS MATERIAIS, SÃO APENAS SUGESTÕES PARA DIMITIR O PROJETO, PODENDO HAVER DIVERGENCIAS COM O PROJETO DE BLINDAGEM DETERMINADO POR UM TÉCNICO CAPACITADO;
- 3 - A INDICAÇÃO DO NÍVEL ZERO DO PROJETO ESTÁ EM RELAÇÃO AO EDIFÍCIO E NÃO AO NÍVEL DA RUA.

H	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	24/06/2023
G	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	02/06/2023
F	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	29/04/2023
E	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	28/03/2023
D	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	26/02/2023
C	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	10/02/2023
B	EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	22/03/2023
A	EMISSÃO INICIAL	05/12/2020

REV.	DESCRIÇÃO		APROVADO POR		DATA
	<div> Engenharia • Planejamento • Consultoria</div>		Nº PROCESSO ENSP-410-FIO-21-10		Nº DO CONTRATO RC N° 10098343
	COMISSÃO DO PROJETO (CONPROJ) Danielle V. M. de Souza		FICHA DO CONTRATO / SUPR Cálculo Carneiro Antunes		
<div> Companhia de Engenharia e Planejamento</div>	<div> MINISTÉRIO DA SAÚDE Fundação Coentro ON</div>	Centro de Referência Prof. Hélio Fraga			
	CAMPUS JACAREGUAPÁ	Nº PROCESSO 7122	Nº DA ORDEM 2024	DATA 02.06.21	
TÍTULO DO PROJETO / SUBTÍTULO DO PROJETO Combate a Incêndio		OBJETIVO AMPLIAÇÃO/REFORMA	TIPO Projeto Executivo	FASE 1/50	
TÍTULO DA FRANQUIA					
PLANTA DE COBERTURA E UTILIDADES					
COORDENADOR DA META		RESPONSÁVEL TÉCNICO		Nº REGISTRO	
Hélio Carneiro Antunes		Diego Alves Marques		A529834 CAU-RJ	
FÓRUM FOCCO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.					

INC 006

INC 006

INC 006