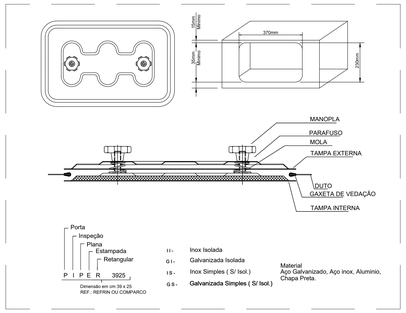

DETALHE TÍPICO DA JANELA DE INSPEÇÃO NOS DUTOS DE CHAPA GALVANIZADA



LEGENDA	
ITEM	DESCRIÇÃO
01	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HIWALL
02	UNIDADE CONDENSADORA APOIADA EM BASE DE ALVENARIA
03	PLACA DE FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA
04	PONTO DE FORÇA COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO
05	LINHA FRIGORÍFICA ISOLADA INDIVIDUALMENTE
06	CABO"PP" PARA COMANDO E ALIMENTAÇÃO ELETRICA
07	SIFÃO
08	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO
09	TUBO DE PVC Ø 32mm , ISOLADO
10	TUBO DE PVC Ø 25mm , ISOLADO
11	REDUÇÃO DE PVC Ø 32mm PARA Ø 25mm
12	RASCO NA ALVENARIA DE 5x5cm (LxP) PARA PASSAGEM DA LINHA FRIGORÍFICA

DETALHE TÍPICO - SPLIT HI-WALL INSTALAÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

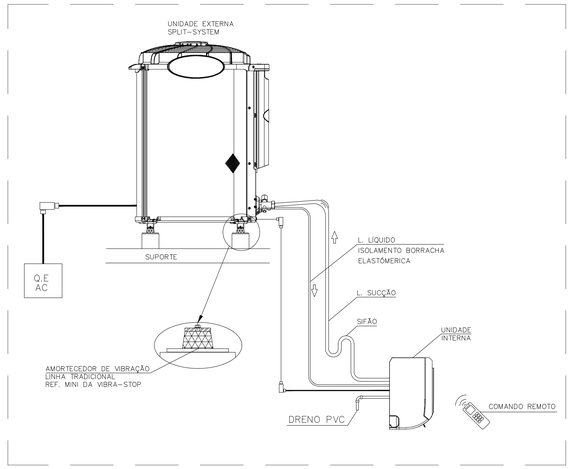

DETALHE TÍPICO - INTELIGAÇÃO: EVAPORADORA E CONDENSADORA

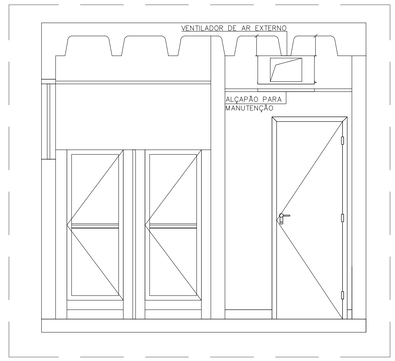

DETALHE TÍPICO - INSTALAÇÃO VENTILADOR DE RENOVAÇÃO DE AR



DETALHE TÍPICO - DESCARGA DE AR VERTICAL PVC - FIXAÇÃO

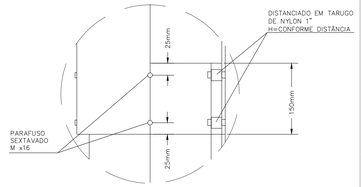

DETALHE TÍPICO - DESCARGA DE AR VERTICAL PVC MONTAGEM

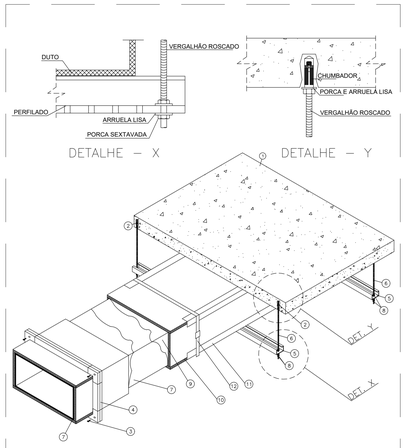

6	VERGALHÃO GALVANIZADO DE 3/8"	12	FITA COM FECHO A CADA METRO
5	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38x38mm	11	CANTONEIRA DE CHAPA #24 DE 5x5
4	FLANGE	10	MANTA DE LÃ DE VIDRO – 38mm – 20kg/m3
3	PARAFUSOS	9	COLA ADEQUADA
2	CHUMBADOR	8	PORCA SEXTAVADA GALV. E ARRUELA LISA GALV.DE 3/8"
1	LAJE	7	DUTO DE CHAPA GALVANIZADA
DESCRIÇÃO			

DETALHE TÍPICO DO DUTO DE CHAPA GALVANIZADA FLANGEADO E ISOLAMENTO

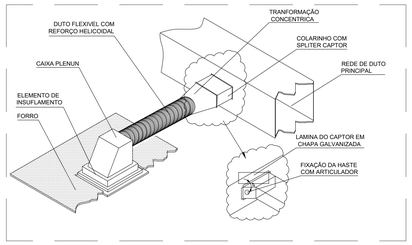

DETALHE TÍPICO - DUTO DE BAIXA PRESSÃO DIFUSÃO COM CAIXA PLENUM - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

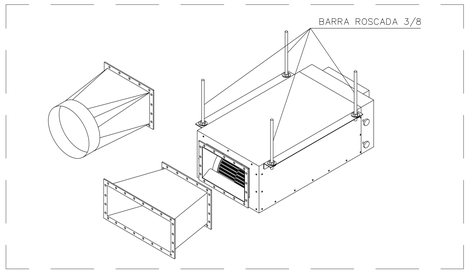

DETALHE TÍPICO - VENTILADOR DE RENOVAÇÃO DE AR

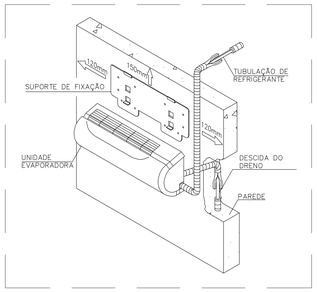

DETALHE TÍPICO - EVAPORADORA HI-WALL

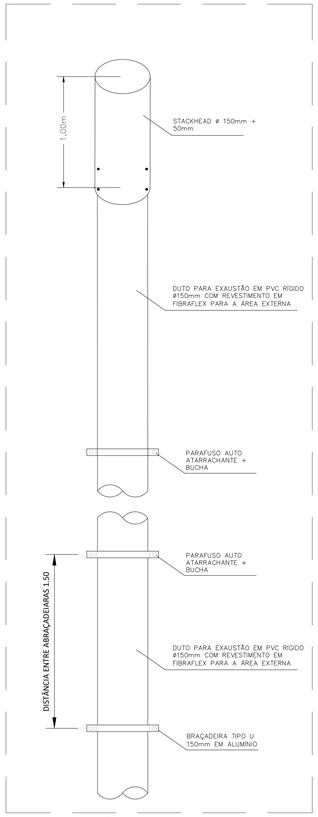

DETALHE TÍPICO - FIXAÇÃO DO DUTO DE DESCARGA - VERTICAL OU HORIZONTAL COM STACKHEAD

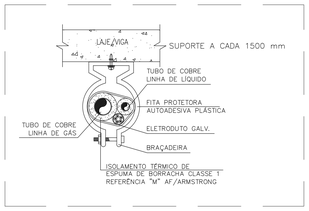

DETALHE TÍPICO - FIXAÇÃO DAS LINHAS FRIGORÍGENAS

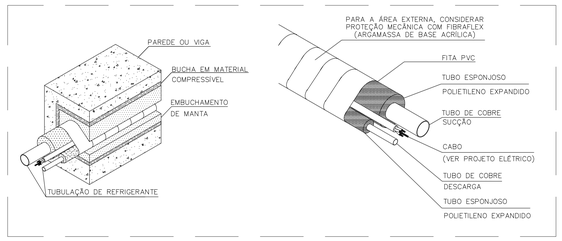

DETALHE TÍPICO - LINHAS FRIGORÍGENAS E DRENO

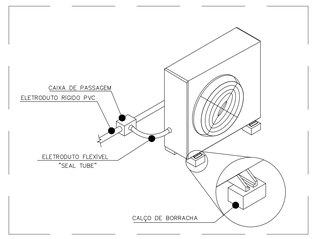

DETALHE TÍPICO - INSTALAÇÃO DO CONDENSADOR

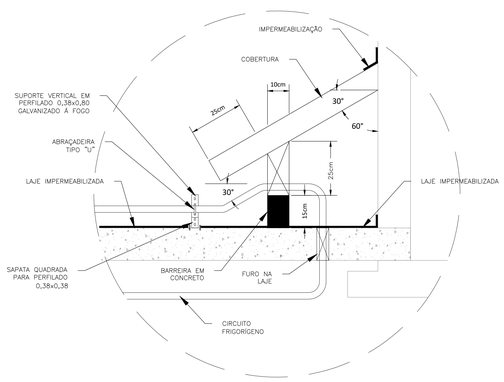

DETALHE TÍPICO - BARREIRA DE CONTENÇÃO DE FURAÇÃO NA LAJE / SUPORTE VERTICAL DE PISO PARA TUDOS

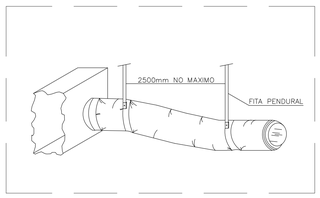

DETALHE TÍPICO - FIXAÇÃO E SUPORTE DO DUTO FLEXÍVEL



DETALHE TÍPICO - BUCHAS P/ PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE COBRE EM LAJE OU ALVENARIA

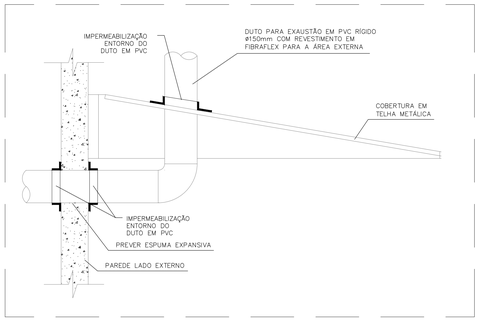

DETALHE TÍPICO - VEDAÇÃO DA PASSAGEM DO TUBO NO TELHADO E PAREDE

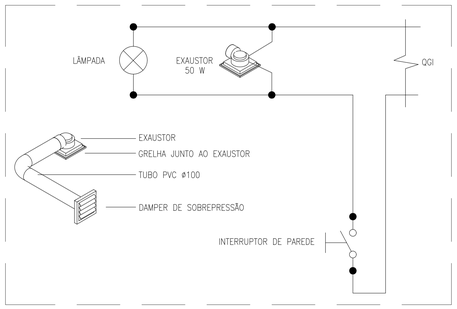

DETALHE TÍPICO - INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR DE BANHEIRO

REV.	DESCRIÇÃO	APROVADO POR	DATA
E	ATUALIZAÇÃO BASE DE ARQUITETURA		28/03/2025
D	ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS		18/03/2025
C	ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS		10/02/2025
B	ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS		22/01/2025
A	EMISSÃO INICIAL		05/12/2024

FOCCO Projetos Planejamento Consultoria

Nº PROCESSO: ENSP-014-FIO-21-2-10
Nº DO CONTRATO: RC Nº 10099343 - COGIC
COORDEN. DO PROJETO (CONTRATADA): Daniell V. M. de Souza
FISCAL DO CONTRATO | SAPE: Márcia Velloso

COGIC Coordenação-Geral de Infraestrutura em Saúde
Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

NOME DO PRÉDIO: Centro de Referência Prof. Hélio Fraga
ÁREA: RAIO X E FARMÁCIA

NOME DO ARQUIVO: V712A07E
CAMPUS: JACAREPAGUÁ
Nº PRÉDIO: 712
Nº DA META: 2024.005
OE | OR: 2024.02.06.01
TIPO DE PROJETO | SUBTIPO DE PROJETO: Projeto Executivo
OBJETIVO: AMPLIAÇÃO/REFORMA
FASE: Projeto Executivo
ESCALA: SEM ESC.:
TÍTULO DA PRANCHA: AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA DETALHES
COORDENADOR DA META: Cláudio Carneiro Antunes
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Joel Francisco de Morais
Nº REGISTRO: 2013104701 - CREA-RJ
EQUIPE: FOCCO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

VAC-006